


План 1-го поверху

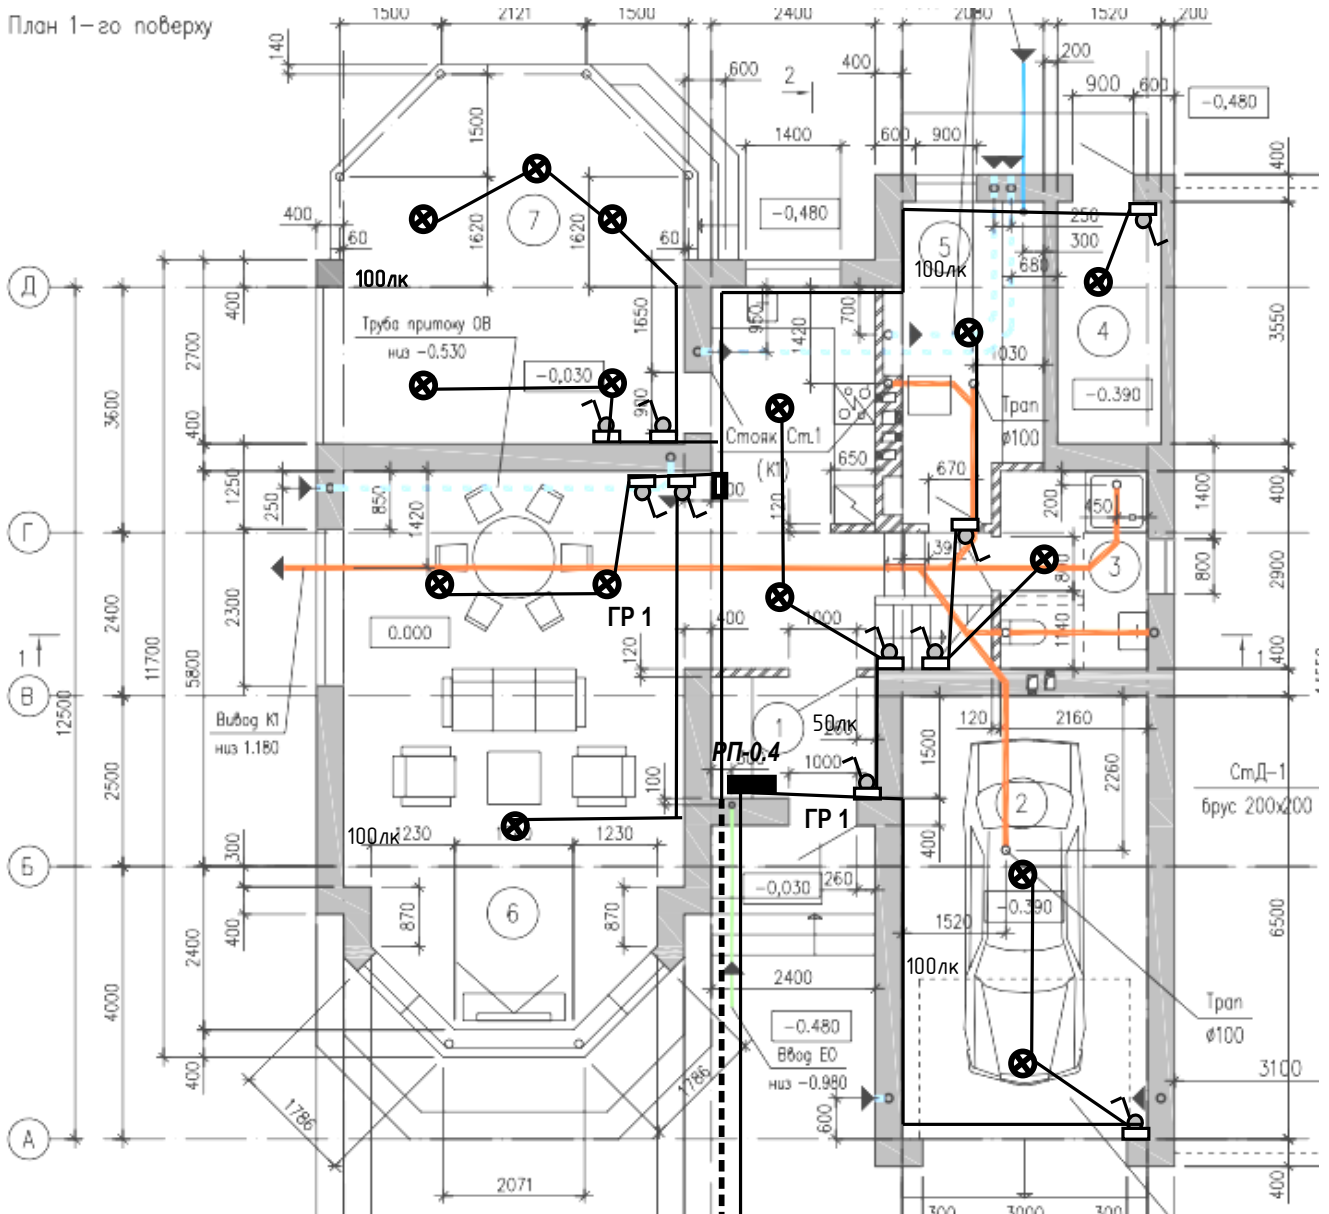

Умовні позначення

- |  |                                       |              |            |
|--|---------------------------------------|--------------|------------|
|  | Проектний РП-04/0.22кВ                | <b>К-сть</b> | <b>1</b>   |
|  | Вимикач одинарний In 16А              |              | <b>10</b>  |
|  | Коробка розподільча                   |              | <b>17</b>  |
|  | Кабель ВВГнд-2х1,5мм <sup>2</sup> (м) |              | <b>50м</b> |
|  | Світильник з лампою економічною 20Вт  |              | <b>15</b>  |

Вказівки

- Внутрішні освітлювальні мережі прокладаються кабелем з мідними жилами ВВГнг 3х1,5мм<sup>2</sup> (в штробах, за підвісними стелями в гофротрубах)
- Висота встановлення вимикачів 1,2м розеток 0,4м від підлоги
- Проходи через стіни в трубах ПХВ


АВВГ 1  
4х16мм<sup>2</sup>  
(від ВРП)

Експлікація приміщень

Номер приміщення	Найменування	Площа, м <sup>2</sup>
1	Тамбур	4.27
2	Гараж	23.40
3	Сан.вузол	6.26
4	Підсобка	5.40
5	Топочна	9.75
6	Кухня-гостинна	53.95
7	Тераса	27.16*0.3=8.15
8	Хол	8.24
9	Ванна	6.64

						3-05/19 ЕП 8			
Зм.	К-сть	Арк.	№ докум	Підпис	Дата	Мережі освітлення 1 поверху	стадія	аркуш	аркушів
							РП	8	12
РОзробив		Приведенець			05.19		ТОВ „Енергобуд Київ”		
ГПП		Приведенець В			05.19				
Перевірів									
Розробив									
Н. контр.		Юрчук В			05.19				
Затверд.									

План 1-го поверху

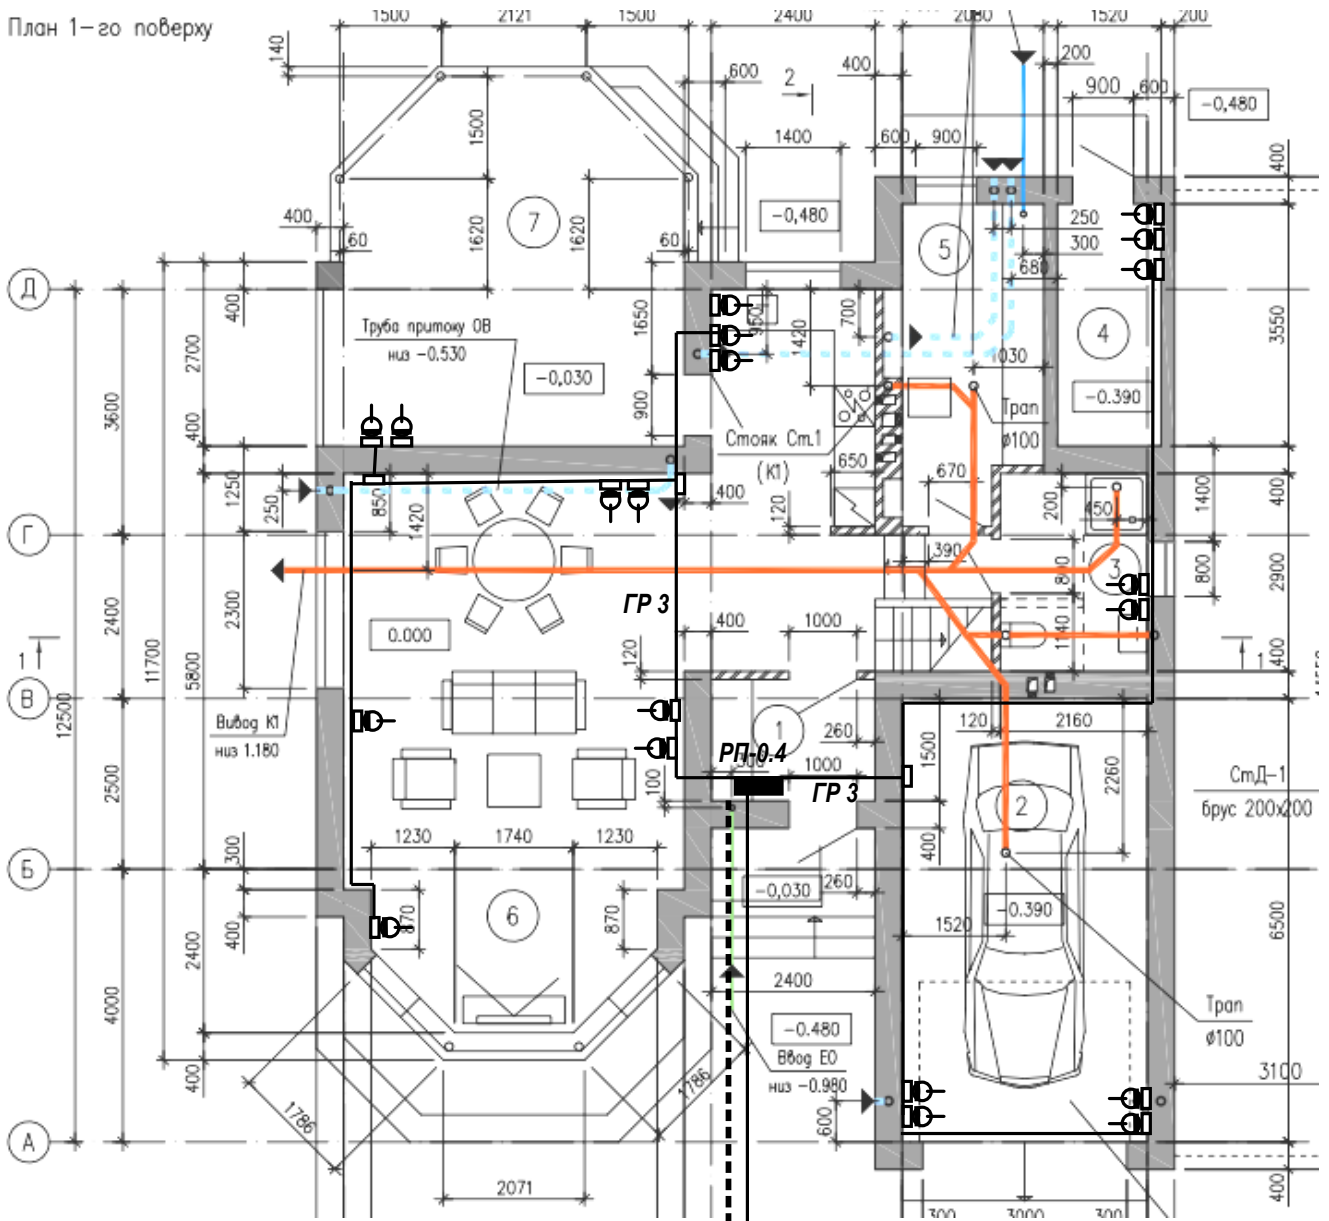

**Умовні позначення** **К-сть**

- Проектний РП-0.4кВ **1**
- Розетка з дод. заземлюючим контактом 16А **20**
- Коробка розподільча **22**
- Кабель ВВГнд- 3х2,5мм2 (м) **75м**

**АВВГ 1  
4х16мм2  
(від ВРП)**

Експлікація приміщень

Номер приміщення	Найменування	Площа, м <sup>2</sup>
1	Тамбур	4.27
2	Гараж	23.40
3	Сан.вузол	6.26
4	Підсобка	5.40
5	Топочна	9.75
6	Кухня-гостинна	53.95
7	Тераса	27.16*0.3=8.15
8	Хол	8.24
9	Ванна	6.64

- Вказівки**
- Внутрішні мережі до розеток прокладаються кабелем з мідними жилами ВВГнг 3х 2,5мм2 (в штробах, за підвісними стелями в гофротрубах)
  - Висота встановлення вимикачів 1,2м розеток 0,4м від підлоги
  - Проходи через стіну в трубах ПВХ

3-05/19 ЕП-7					
Зм.	К-сть	Арк.	№ докум	Підпис	Дата
РОзробив		Приведенець			05.19
ГП		Приведенець В			05.19
Перевірів					
Розробив					
Н. контр.		Юрчук В			05.19
Затверд.					
Мережі розеток 1 поверх					
		стадія	аркуш	аркушів	
		РП	7	12	
ТОВ „Енергобуд-Київ”					