


План 2-го поверху

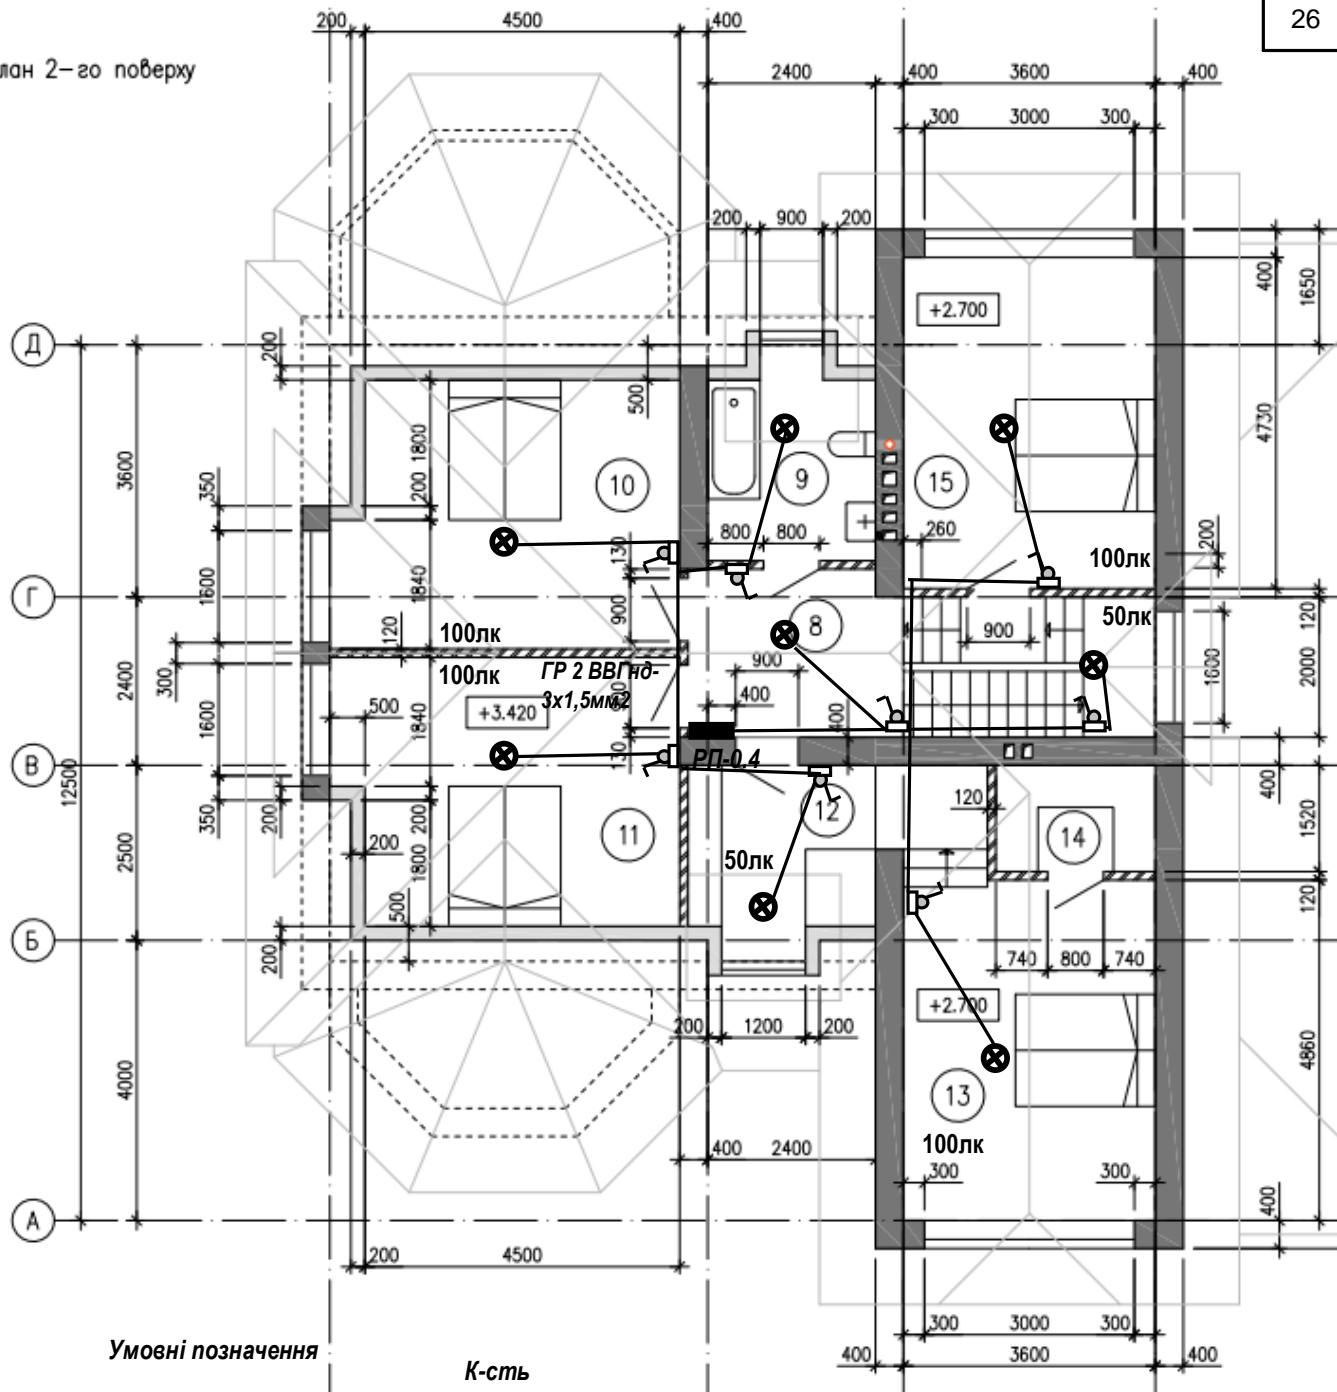

Умовні позначення

- | | | |
|--|--------------------------------------|-----|
| | РП-04/0.22кВ | 1 |
| | Вимикач одинарний In 16А | 8 |
| | Коробка розподільча | 12 |
| | Світильник з лампою економічною 20Вт | 8 |
| | Кабель ВВГнд- 2х1,5мм2 (м) | 60м |


Вказівки

- Внутрішні освітлювальні мережі прокладаються кабелем з мідними жилами ВВГнг 3х1,5мм2 (в штробах, за підвісними стелями в гофротрубах)
- Висота встановлення вимикачів 1,2м розеток 0,4м від підлоги
- Проходи через стіни в трубах ПВХ

Номер приміщення	Найменування	Площа, м ²
8	Хол	8.24
9	Ванна	6.64
10	Спальня	18.20
11	Спальня	18.20
12	Коридор	8.68
13	Спальня	18.02
14	Гардеробна	3.47
15	Спальня	17.03

						3-05/19 ЕП 10			
Зм.	К-сть	Арк.	№ докум	Підпис	Дата				
РОзробив		Приведенець			05.19	Мережі освітлення 2 поверх	стадія	аркуш	аркушів
ГПП		Приведенець В			05.19		РП	10	12
Перевірів							ТОВ „Енергобуд Київ”		
Розробив									
Н. контр.		Юрчук В			05.19				
Затверд.									

План 2-го поверху

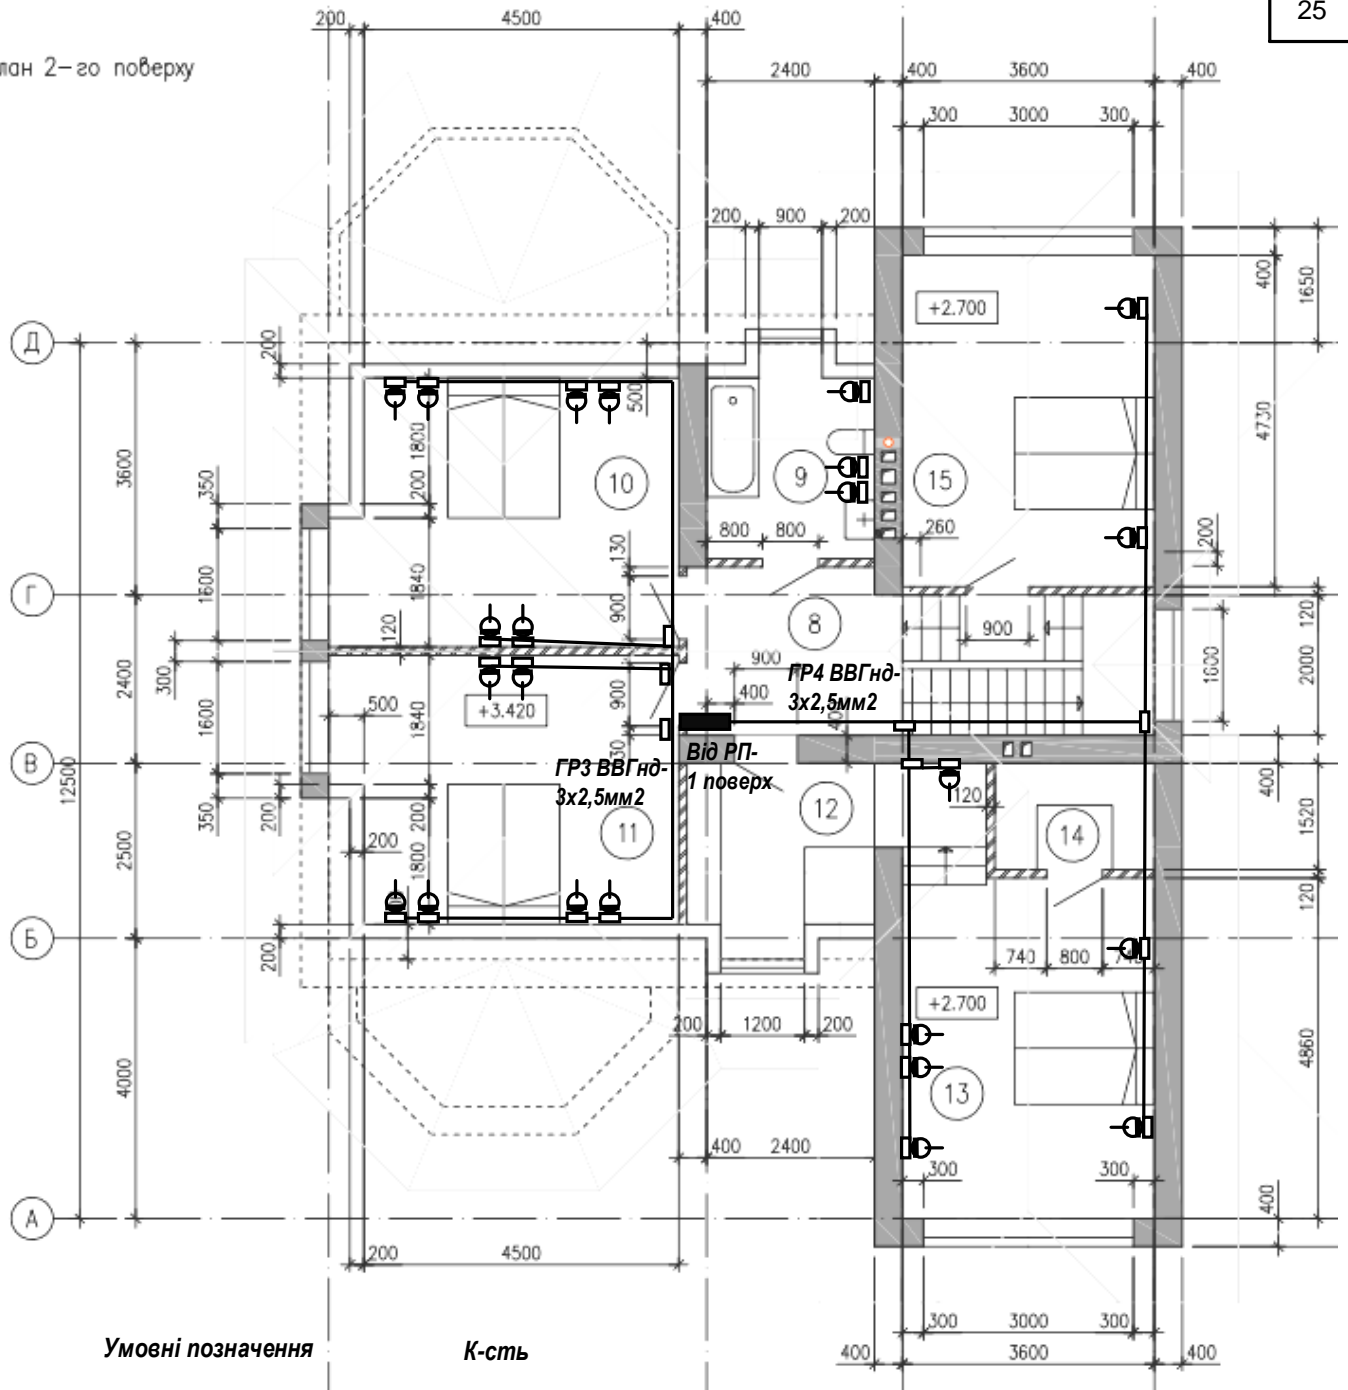

Умовні позначення

К-сть

	Проектний РП-0.4кВ	1
	Розетка з дод. заземлюючим контактом	23
	Коробка розподільча	26
Кабель ВВГнд- 3х2,5мм2 (м)		65м

Вказівки

- Внутрішні мережі до розеток прокладаються кабелем з мідними жилами ВВГнд 3х 2,5мм2 (в штробах, за підвісними стелями в гофротрубах)
- Висота встановлення вимикачів 1,2м розеток 0,4м від підлоги
- Проходи через стіну в трубах ПХВ

Номер приміщення	Найменування	Площа, м ²
8	Хол	8.24
9	Ванна	6.64
10	Спальня	18.20
11	Спальня	18.20
12	Коридор	8.68
13	Спальня	18.02
14	Гардеробна	3.47
15	Спальня	17.03

Зм.	К-сть	Арк.	№ докум	Підпис	Дата
Розробив		Приведенець			05.19
ГПП		Приведенець В			05.19
Перевірів					
Розробив					
Н. контр.		Юрчук В			05.19
Затверд.					

3-05/19 ЕП-9

Мережі розеток
2 поверх

стадія	аркуш	аркушів
РП	9	12

ТОВ
„Енергобуд-Київ”